


# Монтажная схема ТОПАС 30 лонг пр.

Вид сбоку

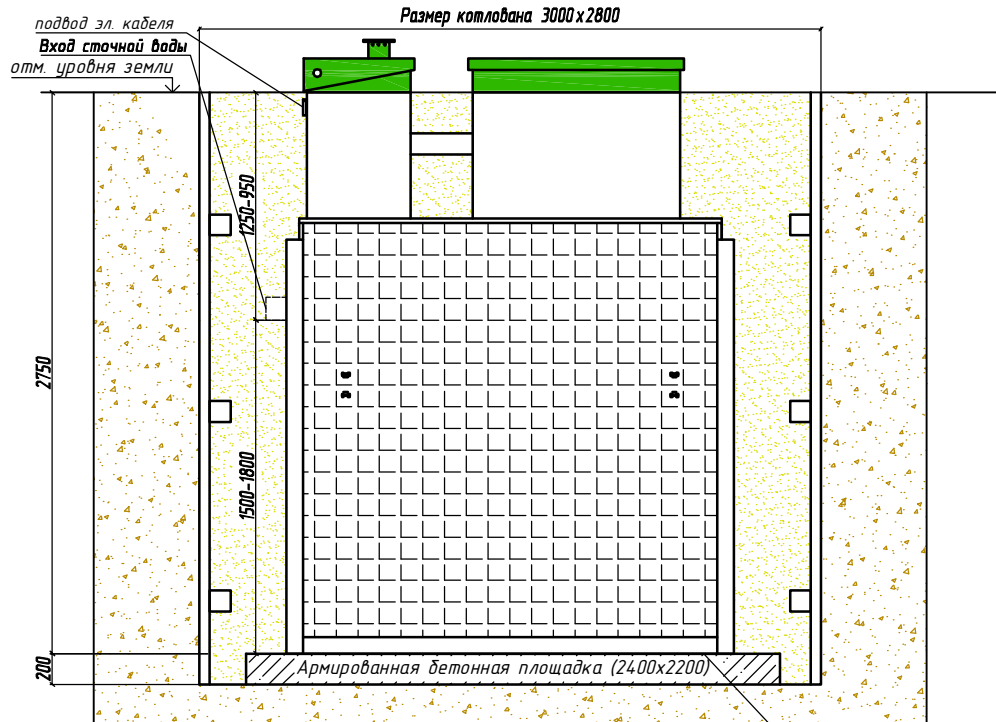

Вид сверху


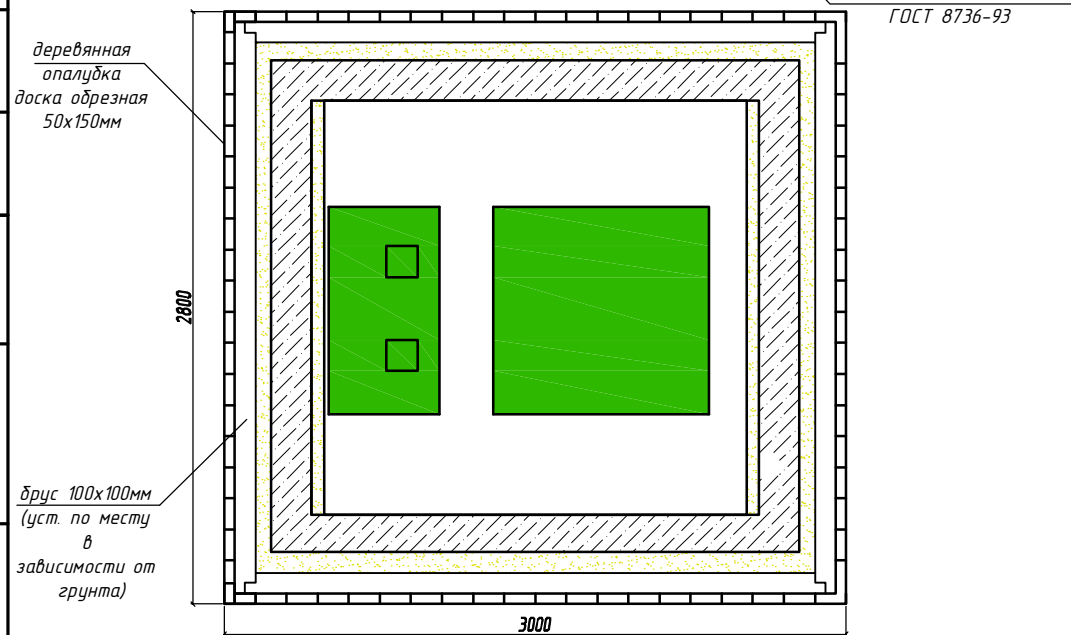


Схема №1

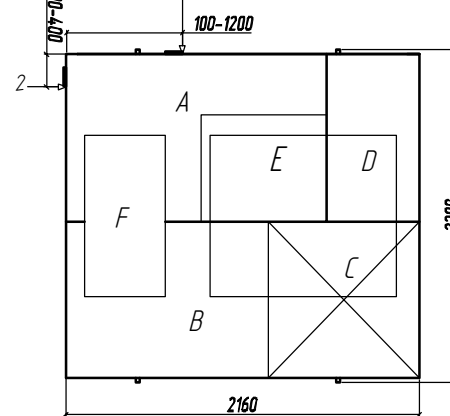

Габаритные размеры ТОПАС 30 лонг пр.

Длина	2160 мм
Ширина	2200 мм
Высота	3000 мм
Вес	810 кг.

- A - приемная камера
- B - аэротенк
- C - вторичный отстойник
- D - стабилизатор активного ила
- F - компрессорный отсек
- E - накопительная ёмкость для насоса

1,2-варианты входа стоков (ввод трубы монтируется при ш/м, либо по желанию заказчика, в соответствии с размерами указанными на данной монтажной схеме на заводе изготовителя)

- выход чистой воды (труба Ø25 монтируется по месту, в любую сторону по усмотрению заказчика.

Монтажные и земляные работы проводить согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

Пояснение к схеме №1

	От дна установки до нижнего края трубы		От поверхности грунта до нижнего края трубы	
	min	max	min	max
Вход сточной воды	1500	1800	950	1250
Выход чистой воды	2150	2700	50	600

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Разработку котлована и монтаж станции производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на армированную бетонную площадку с песчаной подсыпкой, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.

\* При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки урбной земли) Перед установкой станции на фундаментную плиту произвести подсыпку - песок 50-100мм ГОСТ 8736-93

						ООО ПО ТОПОЛ-ЭКО		
Изм	Кол-во	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Локальные очистные сооружения V= 6 м³/сут		
Разработал								
Ген директор						ТОПАС - 30 лонг пр		
						ООО ПО ТОПОЛ-ЭКО		

Согласовано:

Взам. инж. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

деревянная опалубка доска обрезная 50x150мм

брус 100x100мм (уст. по месту в зависимости от грунта)